
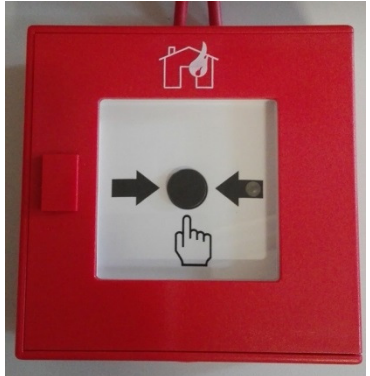
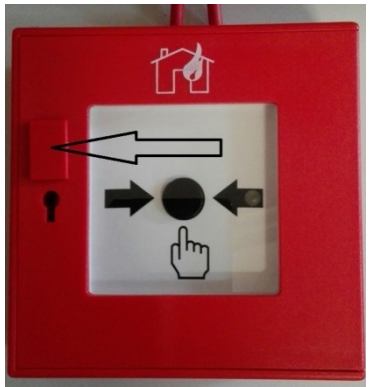
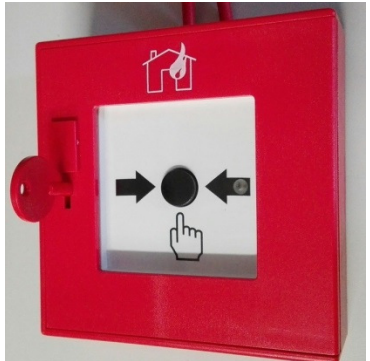

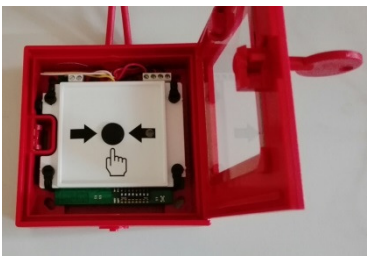
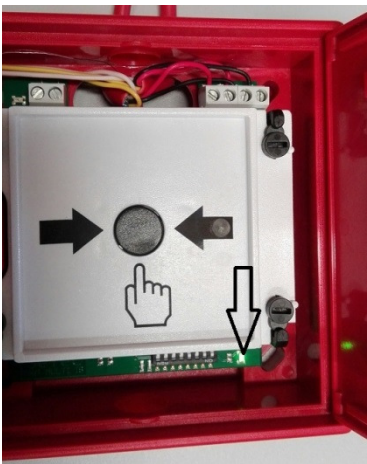
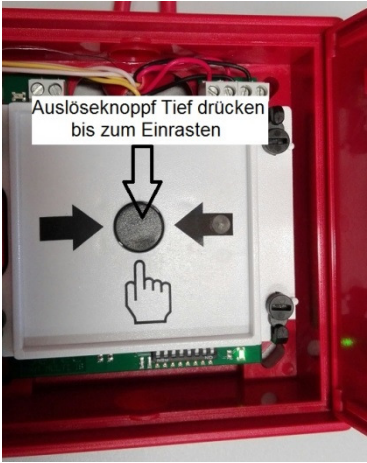
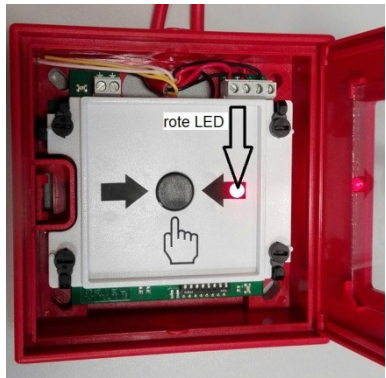
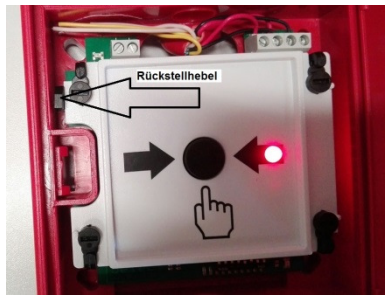
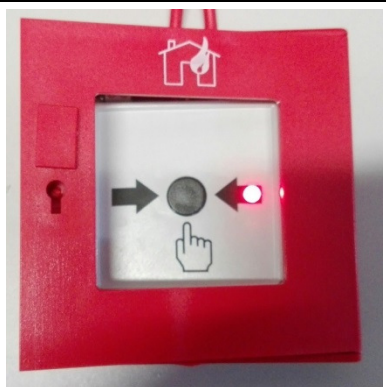


DKM-AMS 95/multi B30110 G 297059

1	Spezialschlüssel zum Öffnen des Kunststoffgehäuses	Dieser wird mit jedem Druckknopfmelder ausgeliefert	
2	Geschlossenes Gehäuse	So sollte jeder Druckknopfmelder vorgefunden werden	
3	Freilegen des Schlüsselloches	Den Schieber der das Schlüsselloch abdeckt um 180° nach oben drehen.	
4	Einstecken des Spezialschlüssels	Den mitgelieferten Schlüssel bis zum Anschlag in das Schlüsselloch stecken	

5	Entriegeln der Tür	Den Schlüssel um 90° nach rechts drehen	
6	Öffnen der Tür	Durch ziehen am Schlüssel wird die Tür geöffnet	
7	Türe geöffnet	An der grün blinkenden LED ist zu erkennen, dass der Druckknopfmelder in Betrieb ist. Jetzt kann der Auslöseknopf betätigt werden.	
8	Auslösen des Alarmes	Den schwarzen Auslöseknopf „Tief“ drücken bis der Druckknopf hörbar einrastet. Sofort beginnt die grüne LED schneller zu blinken.	

9	Der Alarm wurde ausgelöst	Kurz nach dem betätigen des Auslöseknopfes leuchtet die rote LED. Jetzt wurde ein Alarm ausgelöst.	
10	Rückstellen des Druckknopfmelders	Hier gibt es 2 Möglichkeiten. 1. Betätigen des Rückstellhebels von Hand. Hier muss dieser nach unten gedrückt werden bis der Druckknopf hörbar aus seiner Position springt 2. Abziehen des Schlüssels und schließen der Tür. An der Tür befindet sich eine Nocke die den Rückstellhebel automatisch betätigt wenn die Tür geschlossen wird.	 
11	Nachdem der Alarm an der Brandmeldezentrale quittiert wurde, erlischt die rote LED im Druckknopfmelder. Zum Schluss noch die Abdeckung vom Schlüsseloch wieder nach unten drehen um das Schlüsseloch zu verschließen.	