


Handfeuermelder DKM-Multi Apollo XP95 Protokoll

DE

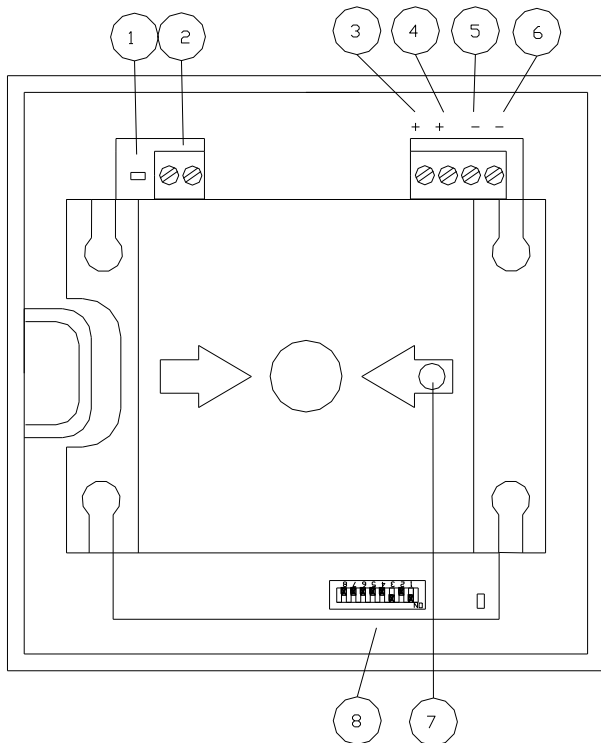

Installationsanweisungen

Beschreibung

Dieses Dokument beinhaltet die Montageinformationen für die adressierbaren Handfeuermelder B30110, B30120 und B30130. Alle Modelle verfügen über einen integrierten Isolator und sind ausschließlich für die Montage in trockenen Räumen konzipiert.

Anschluss

Anschlussdetails für den Handmelder wie dargestellt in Abbildung 1:

1. LED Anzeige „Isolator ausgelöst“
2. Schirmung
3. Loop IN (Plus)
4. Loop OUT (Plus)
5. Loop IN (Minus)
6. Loop OUT (Minus)
7. LED Anzeige „Alarm“

8. DIP Schalter

Adressierung

Jeder Melder benötigt eine physikalische numerische Adresse zwischen 1 und 126 zur Identifizierung im Ringbus. Diese kann über die DIP Schalter 1-7 eingestellt werden. Siehe hierzu Seite 2 zur Adresseinstellung.

Hinweis: DIP Schalter 8 muss in Pos „Off“ sein.

Wartung


Es sollte einmal jährlich eine Wartung erfolgen, dabei darf die interne Verdrahtung nicht verändert werden.

Technische Daten

Spannung	17 -28 VDC
Stromentnahme:	
Ruhezustand	< 1 mA
Alarm	< 4 mA
Schutzklasse	IP42
Betriebstemperatur	-10 bis +50°C
Farbe:	
B30110	Rot / Symbol Haus/Flamme
B30120	Rot / Haus/Flamme + Feuerwehr
B30130	Blau / Hausalarm
Abmessungen (B × H × T)	125 × 125 × 36 mm
Gewicht	225 g

Zertifizierung und Zulassungsinformation

Artikelnummer	B30110,B30120,B30130
VdS	G297059
Zertifizierung	CE
CPD Zertifikat Nummer	0786-CPD-20455
Herstellungsjahr	Das Jahr der Herstellung ist in den letzten beiden Ziffern der 4-stelligen Zahl unten rechts auf dem Typenschild erkennbar.
Herstellungsnorm	EN54-11
Hersteller	SeTec GmbH, Hauptstrasse 40 a, D-82229 Seefeld, Germany

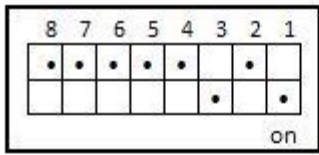

Adresse
Wert = 5

Adresseinstellung mittels
DIP-Schalter

ACHTUNG: Dip-Schalter 8 muss immer in Position "OFF" sein

Adresse	1	2	4	8	16	32	64	
1	•							
2		•						
3	•	•						
4			•					
5	•		•					
6		•	•					
7	•	•	•					
8				•				
9	•			•				
10		•		•				
11	•	•		•				
12			•	•				
13	•		•	•				
14		•	•	•				
15	•	•	•	•				
16					•			
17	•				•			
18		•			•			
19	•	•			•			
20			•		•			
21	•		•		•			
22		•	•		•			
23	•	•	•		•			
24			•	•				
25	•				•	•		
26		•			•	•		
27	•	•			•	•		
28			•	•	•			
29	•		•	•	•			
30		•	•	•	•			
31	•	•	•	•	•			
32						•		
33	•					•		
34		•				•		
35	•	•				•		
36			•			•		
37	•		•			•		
38		•	•			•		
39	•	•	•			•		
40				•		•		
41	•			•		•		
42		•		•		•		
43	•	•		•		•		
44			•	•		•		
45	•	•	•			•		
46		•	•	•		•		
47	•	•	•	•		•		
48					•	•		
49	•				•	•		
50		•			•	•		
51	•	•			•	•		
52			•		•	•		
53	•	•			•	•		
54		•	•			•		
55	•	•	•			•		
56				•	•	•		
57	•			•	•	•		
58		•			•	•		
59	•	•			•	•		
60			•	•	•	•		
61	•	•	•	•	•	•		
62		•	•	•	•	•		
63	•	•	•	•	•	•		
64							•	
65	•						•	
66		•					•	
67	•	•					•	
68			•				•	
69	•		•				•	
70		•	•				•	
71	•	•	•				•	
72				•			•	
73	•			•			•	
74		•		•			•	
75	•	•	•				•	
76			•	•			•	
77	•	•	•				•	
78		•	•	•			•	
79	•	•	•	•			•	
80					•		•	
81	•				•		•	
82		•			•		•	
83	•	•			•		•	
84			•		•		•	
85	•	•			•		•	
86		•	•		•		•	
87	•	•	•			•	•	
88				•	•		•	
89	•			•	•		•	
90		•			•	•	•	
91	•	•			•	•	•	
92			•	•	•		•	
93	•	•	•	•	•		•	
94		•	•	•	•		•	
95	•	•	•	•	•		•	
96						•	•	
97	•					•	•	
98		•				•	•	
99	•	•				•	•	
100			•			•	•	
101	•		•			•	•	
102		•	•			•	•	
103	•	•	•			•	•	
104				•		•	•	
105	•			•		•	•	
106		•		•		•	•	
107	•	•	•			•	•	
108			•	•		•	•	
109	•	•	•			•	•	
110		•	•	•		•	•	
111	•	•	•	•		•	•	
112					•	•	•	
113	•				•	•	•	
114		•			•	•	•	
115	•	•			•	•	•	
116			•		•	•	•	
117	•	•	•		•	•	•	
118		•	•		•	•	•	
119	•	•	•		•	•	•	
120				•	•	•	•	
121	•			•	•	•	•	
122		•		•	•	•	•	
123	•	•		•	•	•	•	
124			•	•	•	•	•	
125	•	•	•	•	•	•	•	
126		•	•	•	•	•	•	
127								ungültig